

KASON INDUSTRIES INC.

1807LC & 1807LW LED INSTRUCCIONES

PASO 1:

Instale la caja de conexiones con sujetadores adecuados.
(NO PROPORCIONADO)

PASO 2:

Instale los cables de alimentación a través del conducto.
Conecte los cables de tierra de la caja de conexiones.

PASO 3:

Conducto junta de silicona aberturas alrededor de los cables, junta y tapones.

NOTA: Si no se sella correctamente canaletas y la apertura del conducto permitirá que la humedad en el interior del aparato de luz y anular la garantía.

PASO 4:


Pila de artículos como ilustrar.

No toque con los dedos LEDs

Pase los tornillos a través de conjunto apilado.

PASO 5:

Montar conjunto apilado para caja de conexiones.

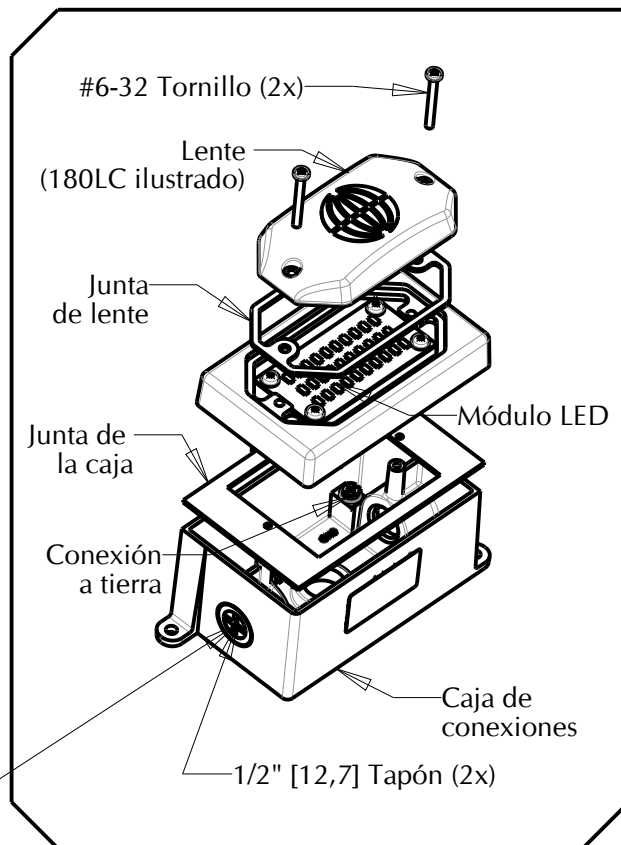

ATENCIÓN:

Conducto junta de silicona aberturas alrededor de los cables y tapones.

ESPECIFICACIONES:

VOLTS: 120 VAC, 0.09 A


WATT: 11 W

FRECUENCIA: 60 Hz

PF: > .9

AMBIENTE: Mojada

-40° F [-40° C] to 104° F [40° C]




ANTES DESPUÉS

Diagrama de Cableado

No regulable,
Sensor de movimiento
aprobado

N L GND
(Blanco) (Negro) (verde)

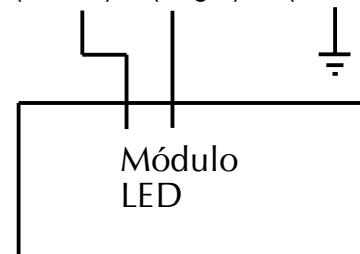

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- La instalación realizada por un electricista debe cumplir con los códigos eléctricos locales y nacionales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en el caso de una instalación o aplicación incorrecta de este dispositivo de iluminación.
- Apague toda la electricidad antes de instalar y mantenimiento.
- Este "DISPOSITIVO DEBE TENER TOMA A TIERRA".
- NINGUNA PIEZA PUEDE SER REPARADA.
- El no sellar adecuadamente lámpara anulará la garantía.